STROPNÍ DESKA NAD 2.NP m 1:50

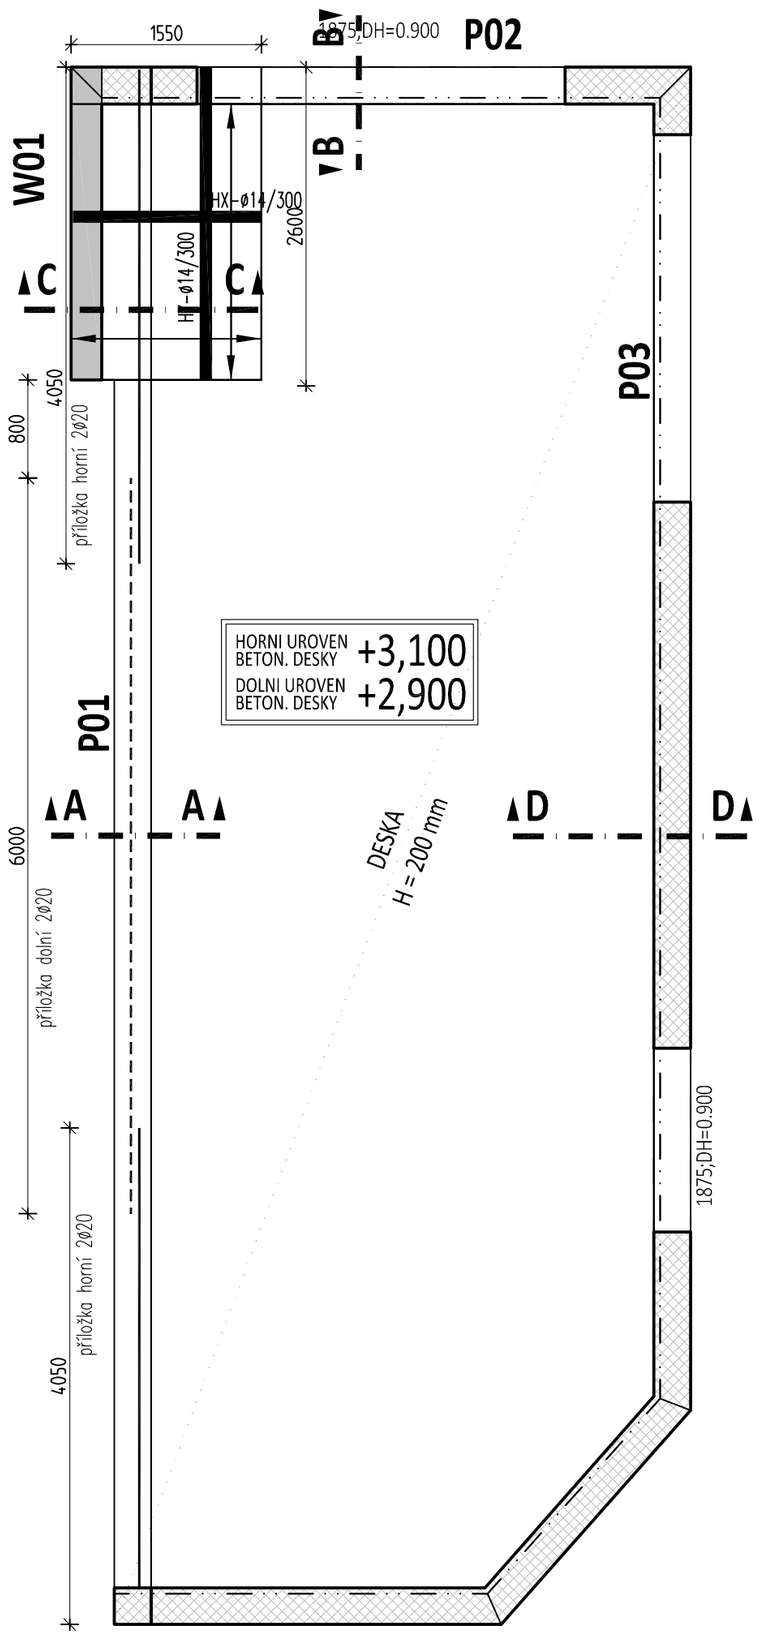

ŘEZ A-A m 1:25

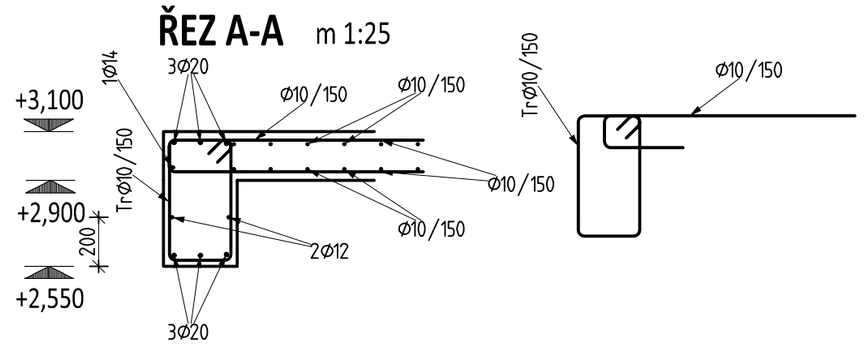

ŘEZ B-B m 1:25

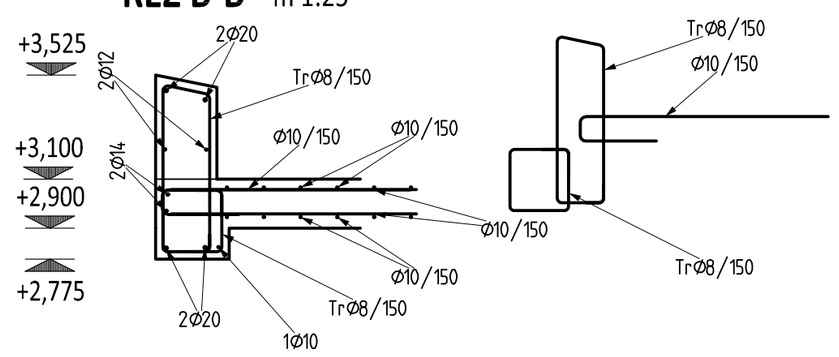

ŘEZ C-C m 1:25

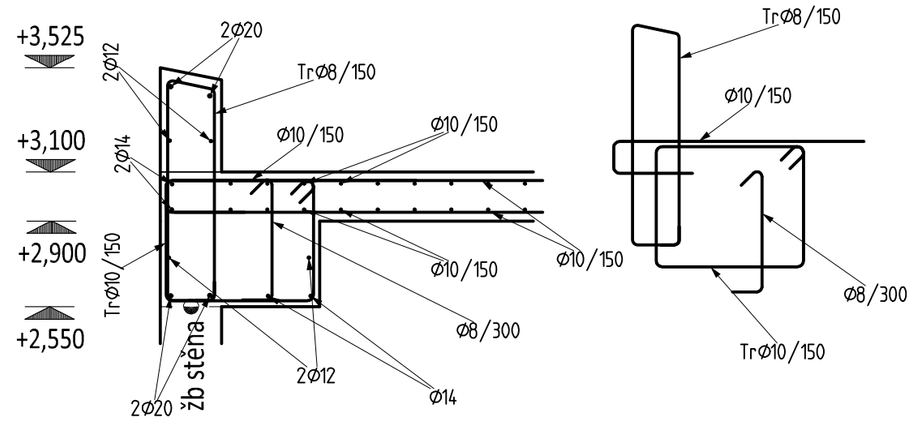

ŘEZ D-D m 1:25

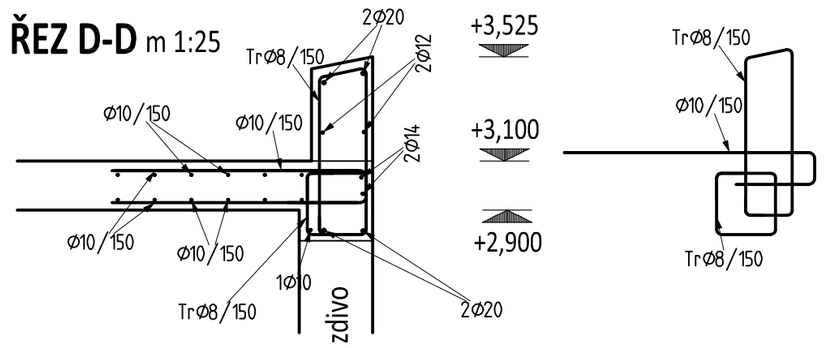

ZÁKLADNÍ ROZTEČE VÝZTUŽE

STROPNÍ DESKA

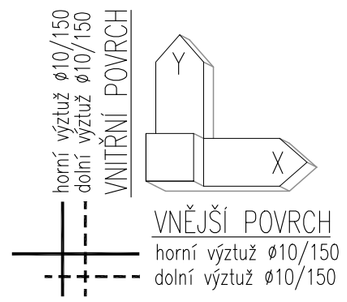

STĚNA W01

VNĚJŠÍ POVRCH–VODOROVNÁ
ø12/200

VNITŘNÍ POVRCH–SVISLÁ
ø12/200

TABULKA PŘESAHOVÝCH A KOTEVNÍCH DÉLEK:

C25/30	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø18	ø20	ø22	ø25	ø28	ø32	ø36	ø40	ø50
PŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE														
PŘESAHOVÁ DÉLKA	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1500	1680	1920	2250	2610	3660
KOTEVNÍ DÉLKA	320	400	480	560	640	720	800	880	1000	1120	1280	1500	1740	2440
NEPŘÍZNIVÁ POLOHA VÝZTUŽE (VÝZTUŽ JE NAD BEDNĚNÍM 250 mm a výše)														
PŘESAHOVÁ DÉLKA	690	860	1030	1200	1370	1540	1710	1890	2140	2400	2740	3210	3730	5230
KOTEVNÍ DÉLKA	460	570	690	800	910	1030	1140	1260	1430	1600	1830	2140	2480	3480

dle ČSN EN 1992-1-1; beton dle ČSN EN 206; ocel BSt 500, fyk=500MPa

OZNAČENÍ PŘÍLOŽEK VE VÝKRESE

STROPNÍ DESKA

DOLNÍ



HORNÍ



STROPNÍ TRÁMY

– HORNÍ PŘÍLOŽKY TRÁMU

– DOLNÍ PŘÍLOŽKY TRÁMU

ZNAČENÍ POPISU PŘÍLOŽEK

DX–dolní příložky ve směru X HX–horní příložky ve směru X
DY–dolní příložky ve směru Y HY–horní příložky ve směru Y

KOTEVNÍ DÉLKY PŘÍLOŽEK

DÉLKY PŘÍLOŽEK



– vyznačené oblasti ve výkrese jsou délky příložek "L" bez kotevní délky; vyobrazen je půdorysný rozsah příložek

STROPNÍ DESKY, STĚNY
Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C25/30-XC1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 16-S3

Životnost S3 25–50let
Navrženo dle ČSN EN 1992–1–1:2011
Nárůst pevnosti betonu střední
Dlower určí technolog
Krytí vnitřní Cnom 25 mm (Delta Cdev=5 mm)
Krytí vnější Cnom 25 mm (Delta Cdev=5 mm)

OCEL **B 500B**

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Ømin (TAB. 8.1).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE
PODLE ČSN EN 206–1, ČSN EN 13670
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 2, TŘÍDA TOLERANCÍ 1

POZNÁMKY:

1. Výkres schémat vyztužení tvoří podklad pro vypracování navazující dílenské dokumentace výztuže. Je zde zobrazena staticky nutná výztuž, ostatní výztuž bude umístěna podle konstrukčních zásad.
2. Množstvá výztuže - viz výkaz výměr p. č. D1.01A.22-03

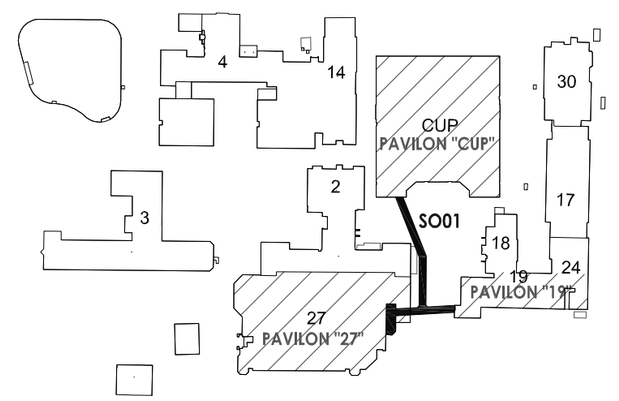

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE
BStruktura
BStruktura s.r.o., statická kancelář
28. října 864/273 | 709 00 | OSTRAVA
IČ: 19846711 | DIČ: CZ19846711
TEL: +420 596 632 476
info@bstruktura.cz | www.bstruktura.cz

S

± 0,000 = 240,36 m n. m. Bpv

TABULKA REVIZÍ

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NPK. a.s., Pardubická nemocnice
Nadzemní koridor
Projektová dokumentace pro společné povolení stavby

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Dalibor Staněk Ing. arch. Martin Chválek, MBA	Ing. arch. Martin Chválek, MBA	Ing. Hana Šeligová	Ing. Hana Šeligová	**CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.** Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL		STUPEŇ	DATUM
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		**DPS**	05/2024
STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
SO 01 Spojovací koridor	D1.01A.22 Stavebně konstrukční řešení - BK	1:50	6 A4

NÁZEV VÝKRESU
PAVILON 27-STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP
SCHÉMA VÝZTUŽE

ARCHIVNÍ ČÍSLO **23-033-5**
ČÍSLO VÝKRESU **D1.01A.22-09**
REVIZE **R00**

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY BStruktura s.r.o. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ